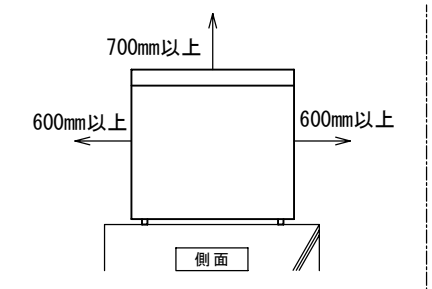

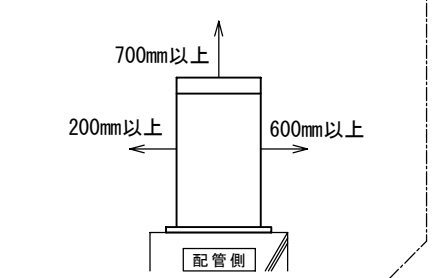

メンテンススペース

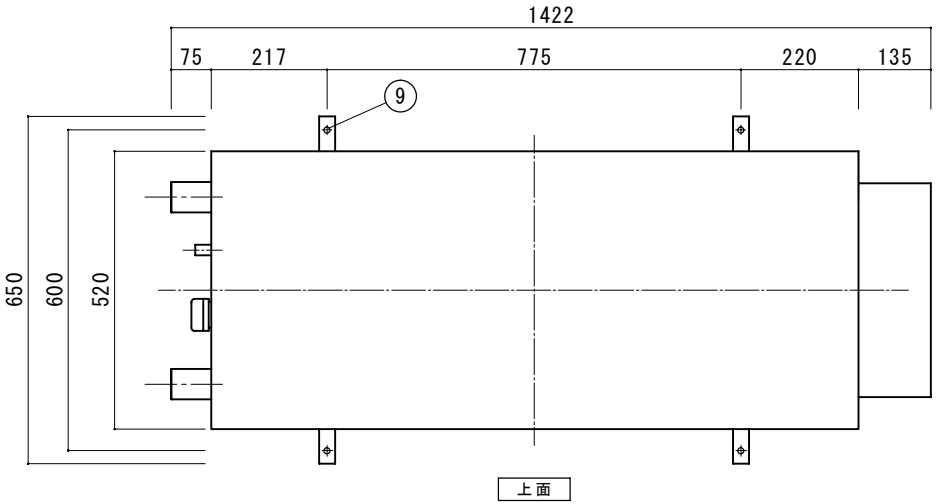

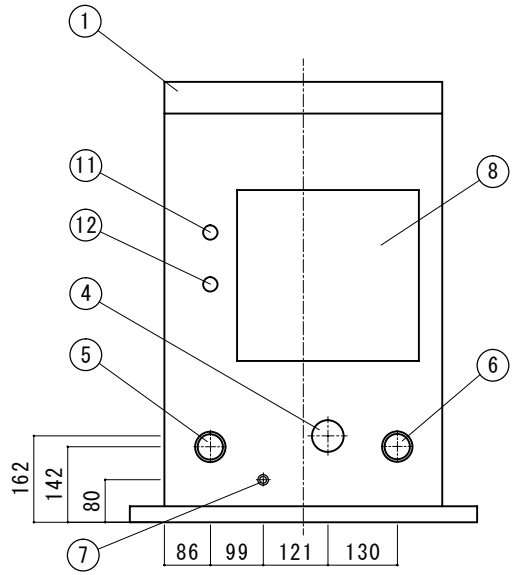

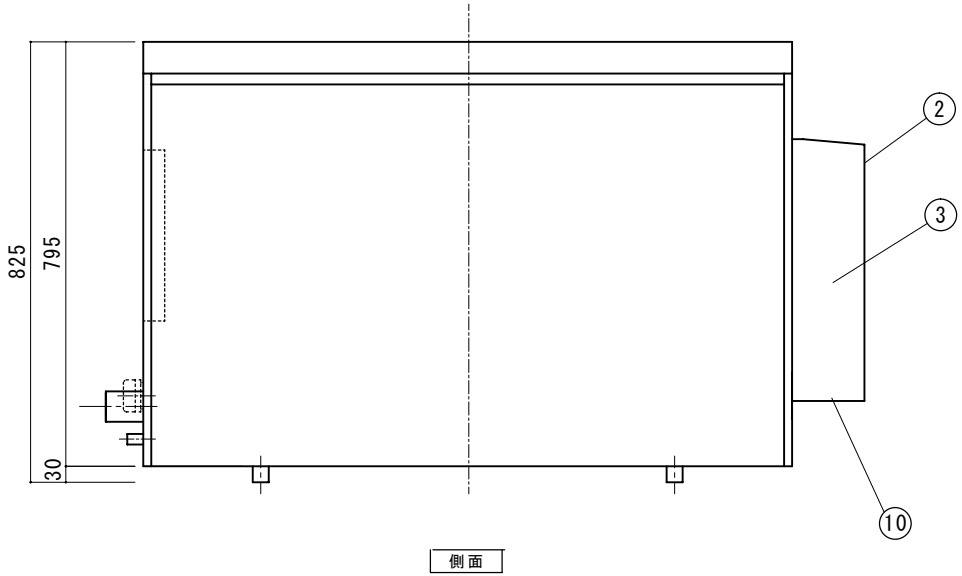

仕　　様		
型　　式		KJO-3500OAJEX（50HZ/60HZ）
濾過能力		10.0m3/h
適応浴槽(内湯)		～3.5 m3
濾過方式		フィルター500L×12、活性石×33.0kg
適応浴槽水		上水
設置場所		屋外/屋内兼用
設定温度		36～45℃（コントローラー設定）
電　　源		3φ200V
外装材質		カラー鋼板（ビニルコーティング）
循環ポンプ	出　力 (50HZ/60HZ)	3φ200V　0.75kW/0.75kW
	全揚程 (50HZ/60HZ)	14.5m / 14.0m
	吐出量 (50HZ/60HZ)	166L/min　/　166L/min
熱交換器	方　式	ｼｪﾙ&ﾁｭｰﾌﾞ式
	材　質	SUS304
	容　量	10.4kW（65℃）
運転電流 (50HZ/60HZ)		5.1A / 5.0A
本体乾燥重量		131.0kg（184kg）
騒音値 (50HZ/60HZ)		53dB
最大使用圧力		0.28MPa
安全装置		漏電 / 高温異常 / ポンプ異常 / 渇水 / 凍結防止
付属品		コントローラー(週間タイマー / 温度設定 / 異常表示等) 取扱説明書
オプション		吸込金物 / 吐出金物 / ヘアキャッチャー / 薬注装置 チャッキ弁 / 吸着ノズル / SUSヒーター

①	上蓋
②	電源スイッチ
③	電装BOX
④	ドレン（40A ｷｬｯﾌﾟ止）
⑤	吐出口（40A HIｿｹｯﾄ）
⑥	吸込口（40A HIｿｹｯﾄ）
⑦	ｼﾞｪｯﾄｴｱ配管（13A TSｿｹｯﾄ）
⑧	オゾン発生器BOX
⑨	アンカー穴 φ12×4ヶ所（アンカーサイズM10）
⑩	電気配線貫通穴
⑪	熱源出口（20A SUSｵﾈｼﾞ）
⑫	熱源入口（20A SUSｵﾈｼﾞ）

【ご注意】

※安定した基礎の上に水平に設置してください。
※アンカーボルトで固定してください。
※メンテナンスに必要なスペースを確保してください。
※耐塩仕様ではないので、潮風があたる場所に設置しないでください。
※温泉で使用する場合は、成分表を確認してください。
※井水を使用する場合は、鉄分・カルシウム分を除去してください。
※設置工事要領書をご確認の上、設置工事をしてください。

来歴	記事	通知番号	年月日	氏名
4				
3				
2				
1				

縮尺	承認	審査	設計	製図	図面種	品名
FREE	桑原	H.T	T.K	T.K	外径寸法図	濾過装置 バスタイム２４

2012年 10月 01日

サイエンス株式会社　図番　型式 KJO-3500AJEX